


/ LW02-17

Ecran



Voir la fiche technique en ligne

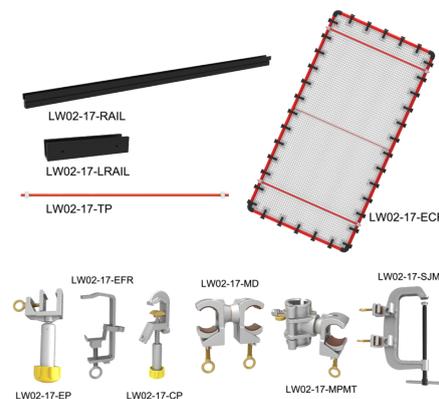

/ Utilisation

Une fois mis en place, conformément aux règles énoncées dans les CET «Travail avec un écran TST», l'écran délimite la zone d'évolution de l'opérateur.

L'opérateur ne doit pas prendre appui sur l'écran.

La mise en place et la stabilité d'un écran sont assurées par des perches isolantes munies, si nécessaire, de jupes et des accessoires pour écran.

Lors de l'interruption d'une pose ou d'une dépose d'écran, du fait de conditions atmosphériques, l'opération élémentaire en cours peut être achevée; tout matériel restant en place doit être parfaitement assujéti. A titre d'exemple, une telle opération élémentaire peut être le retrait, dans le cas d'une pose, d'un écran non encore assujéti.

Le maintien en place des écrans doit être limité au temps strictement nécessaire à la réalisation du ou des chantiers pour lesquels ils ont été posés.

Tube isolant (diamètre 32 mm) de couleur orangée, rempli de mousse.

Tiges de préhension en tige isolante pleine (diamètre 15 mm) dont une, au moins, est démontable.

Grillage en matériau synthétique de couleur blanche (maille de 10 mm).

Accessoires de fixation en matériau synthétique.

L'ensemble monté (tubes, grillage) est non fractionnant.

Les accessoires pour écrans ou pour structures de maintien d'écran sont utilisés :

- soit pour mettre en place et maintenir les écrans,
- soit pour assembler entre eux des tubes et des profilés, dans le but de réaliser une structure de maintien d'écran.

Reference produit	Dimensions (mm)	Poids (Kg)
LW02-17-ECR	2000x1000	5
LW02-17-LRAIL	2200x80x70	3,5
LW02-17-RAIL	2600x80x70	3
LW02-17-TP	1000	0,5
LW02-17-EP	190x110x50	0,5
LW02-17-EFR	180x65x20	0,5
LW02-17-CP	210x80x35	0,5
LW02-17-MD	135x135x55	0,7
LW02-17-MPMT	190x160x55	1,5
LW02-17-SJM	400x250x85	4,8